



CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE HOTELIER FLAINE FRONT DE NEIGE EST
FLAINE (74300)

MGM CONSTRUCTEUR
Allée du Perron ZAC de la Bourvaie
74375 PRIGNY CEDEX
Tel. 04 50 79 40 80
mail : tog@mgm-procex.com

BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC ANNECY
145 rue de Belleville 75019 PARIS
Tel. 01 55 28 68 30
mail : fong@architectures.com

SAS MCM
Allée du Perron
ZAC de la Bourvaie BP 20059
74375 PRIGNY CEDEX
Tel. 04 50 79 40 80
mail : em@mgm-procex.com


MAÎTRISE D'OUVRAGE
MAGLAND
24 JUL 2013
ANISME

ARCHITECTE : R ARCHITECTURE
145 rue de Belleville 75019 PARIS
Tel. 01 55 28 68 30
mail : fong@architectures.com

BET FLUIDES THERMIQUE - ALDES FLUIDES
151 rue Chatelet 74200 ALBERTVILLE
Tel. 04 79 10 06 08
mail : em@aldes-fluides.fr

BET ENVIRONNEMENT : SAGE ENVIRONNEMENT
151 rue Chatelet P.A.C. de Châtillon 74200 ANNECY-LE-VIEUX
Tel. 04 50 64 61 14
mail : richard.fontaine@sage-environnement.fr

BET STRUCTURE : SECOPA CHAMBERY
30 allée des Symplores 73000 CHAMBERY
Tel. 04 79 40 80 80
mail : laurent.ducrocq@secopa.fr

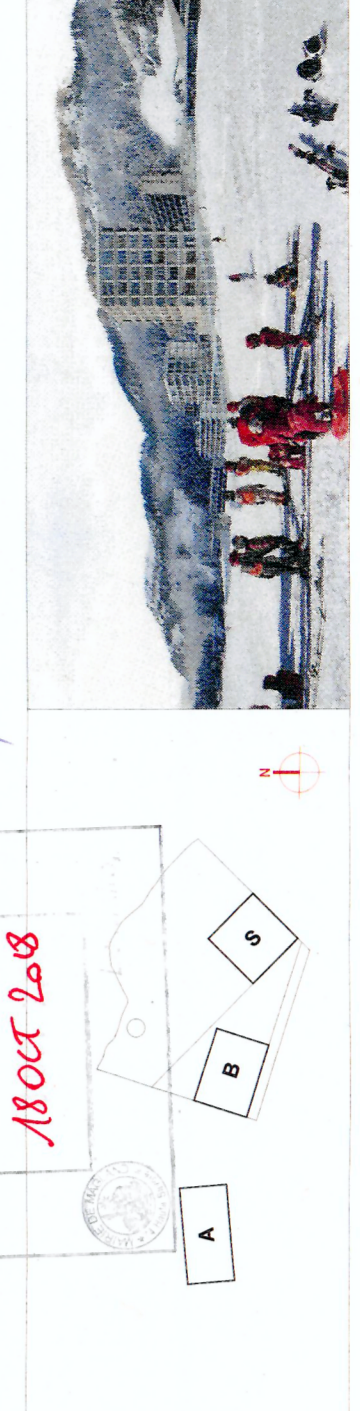

PLAN DE SECURITE
B4 S3

ARCHI	FDN	PC	PL	1/200	A	PC40 H
EMETTEUR	PROJET	PHASE	TYPE	ECHELLE	INDICE	N° DE SERIE

1	2	3	4
DESINFAMAGE DES CIRCULATIONS Désinfectant mécanique des colonnes pour toutes les règles de 110mm à 150mm, non obligatoire réglementairement.	COLONNE SECHE Generalisation des colonnes sèches de 110mm à 150mm.	FACADES Toutes les façades de l'ERP respectent la règle du C-D.	SORTIES RDC Haut : 4UP englees / 11UP englees / 15UP englees / 15UP englees / 97% R2 : 4UP englees / 10UP englees / 233% R3 : 4UP englees / 8UP englees / 100%
ASCENSEURS 3 ascenseurs prioritaires : 1 pour le Bâtiment B 1 pour le Bâtiment C 1 pour le Parking	MOYENS D'EXTINCTION Installation de R.I.A.D.N. 150l avec arrosage des deux encadrements.	SSI SSI de catégorie A étendue à l'ensemble de l'ERP O. X. N et M.	

LEGENDA

REGARDEMENT
Ouvrage à distance
Ouvrage à proximité

AFR NEUF DE DESINFAMAGE
EXTRACTION
COLONNE SECHE
EXTINCTEUR
DETECTEUR
R.I.A.D.N.
150l

SORTIES DE SECOURS
2 UP
COUPE-FEU
PARE-FLAMME
LOCALS
SOMMEIL
RISQUE
ERP TYPE R
ISOLE

DEGRE DE STABILITE BATIMENT
Salle CF 1h
Salle CF 2h
GARAGE
CHAMBRE ET APPART
structure de bâtiment

DIMENSION DES PORTES
30cm
30cm

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
CATEGORIE A

NOTA
TYPE : C.N.X.M.R.P.S
AU FEU réglé pour la structure de bâtiment

1	2	3	4
DESINFAMAGE DES CIRCULATIONS Désinfectant mécanique des colonnes pour toutes les règles de 110mm à 150mm, non obligatoire réglementairement.	COLONNE SECHE Generalisation des colonnes sèches de 110mm à 150mm.	FACADES Toutes les façades de l'ERP respectent la règle du C-D.	SORTIES RDC Haut : 4UP englees / 11UP englees / 15UP englees / 15UP englees / 97% R2 : 4UP englees / 10UP englees / 233% R3 : 4UP englees / 8UP englees / 100%
ASCENSEURS 3 ascenseurs prioritaires : 1 pour le Bâtiment B 1 pour le Bâtiment C 1 pour le Parking	MOYENS D'EXTINCTION Installation de R.I.A.D.N. 150l avec arrosage des deux encadrements.	SSI SSI de catégorie A étendue à l'ensemble de l'ERP O. X. N et M.	