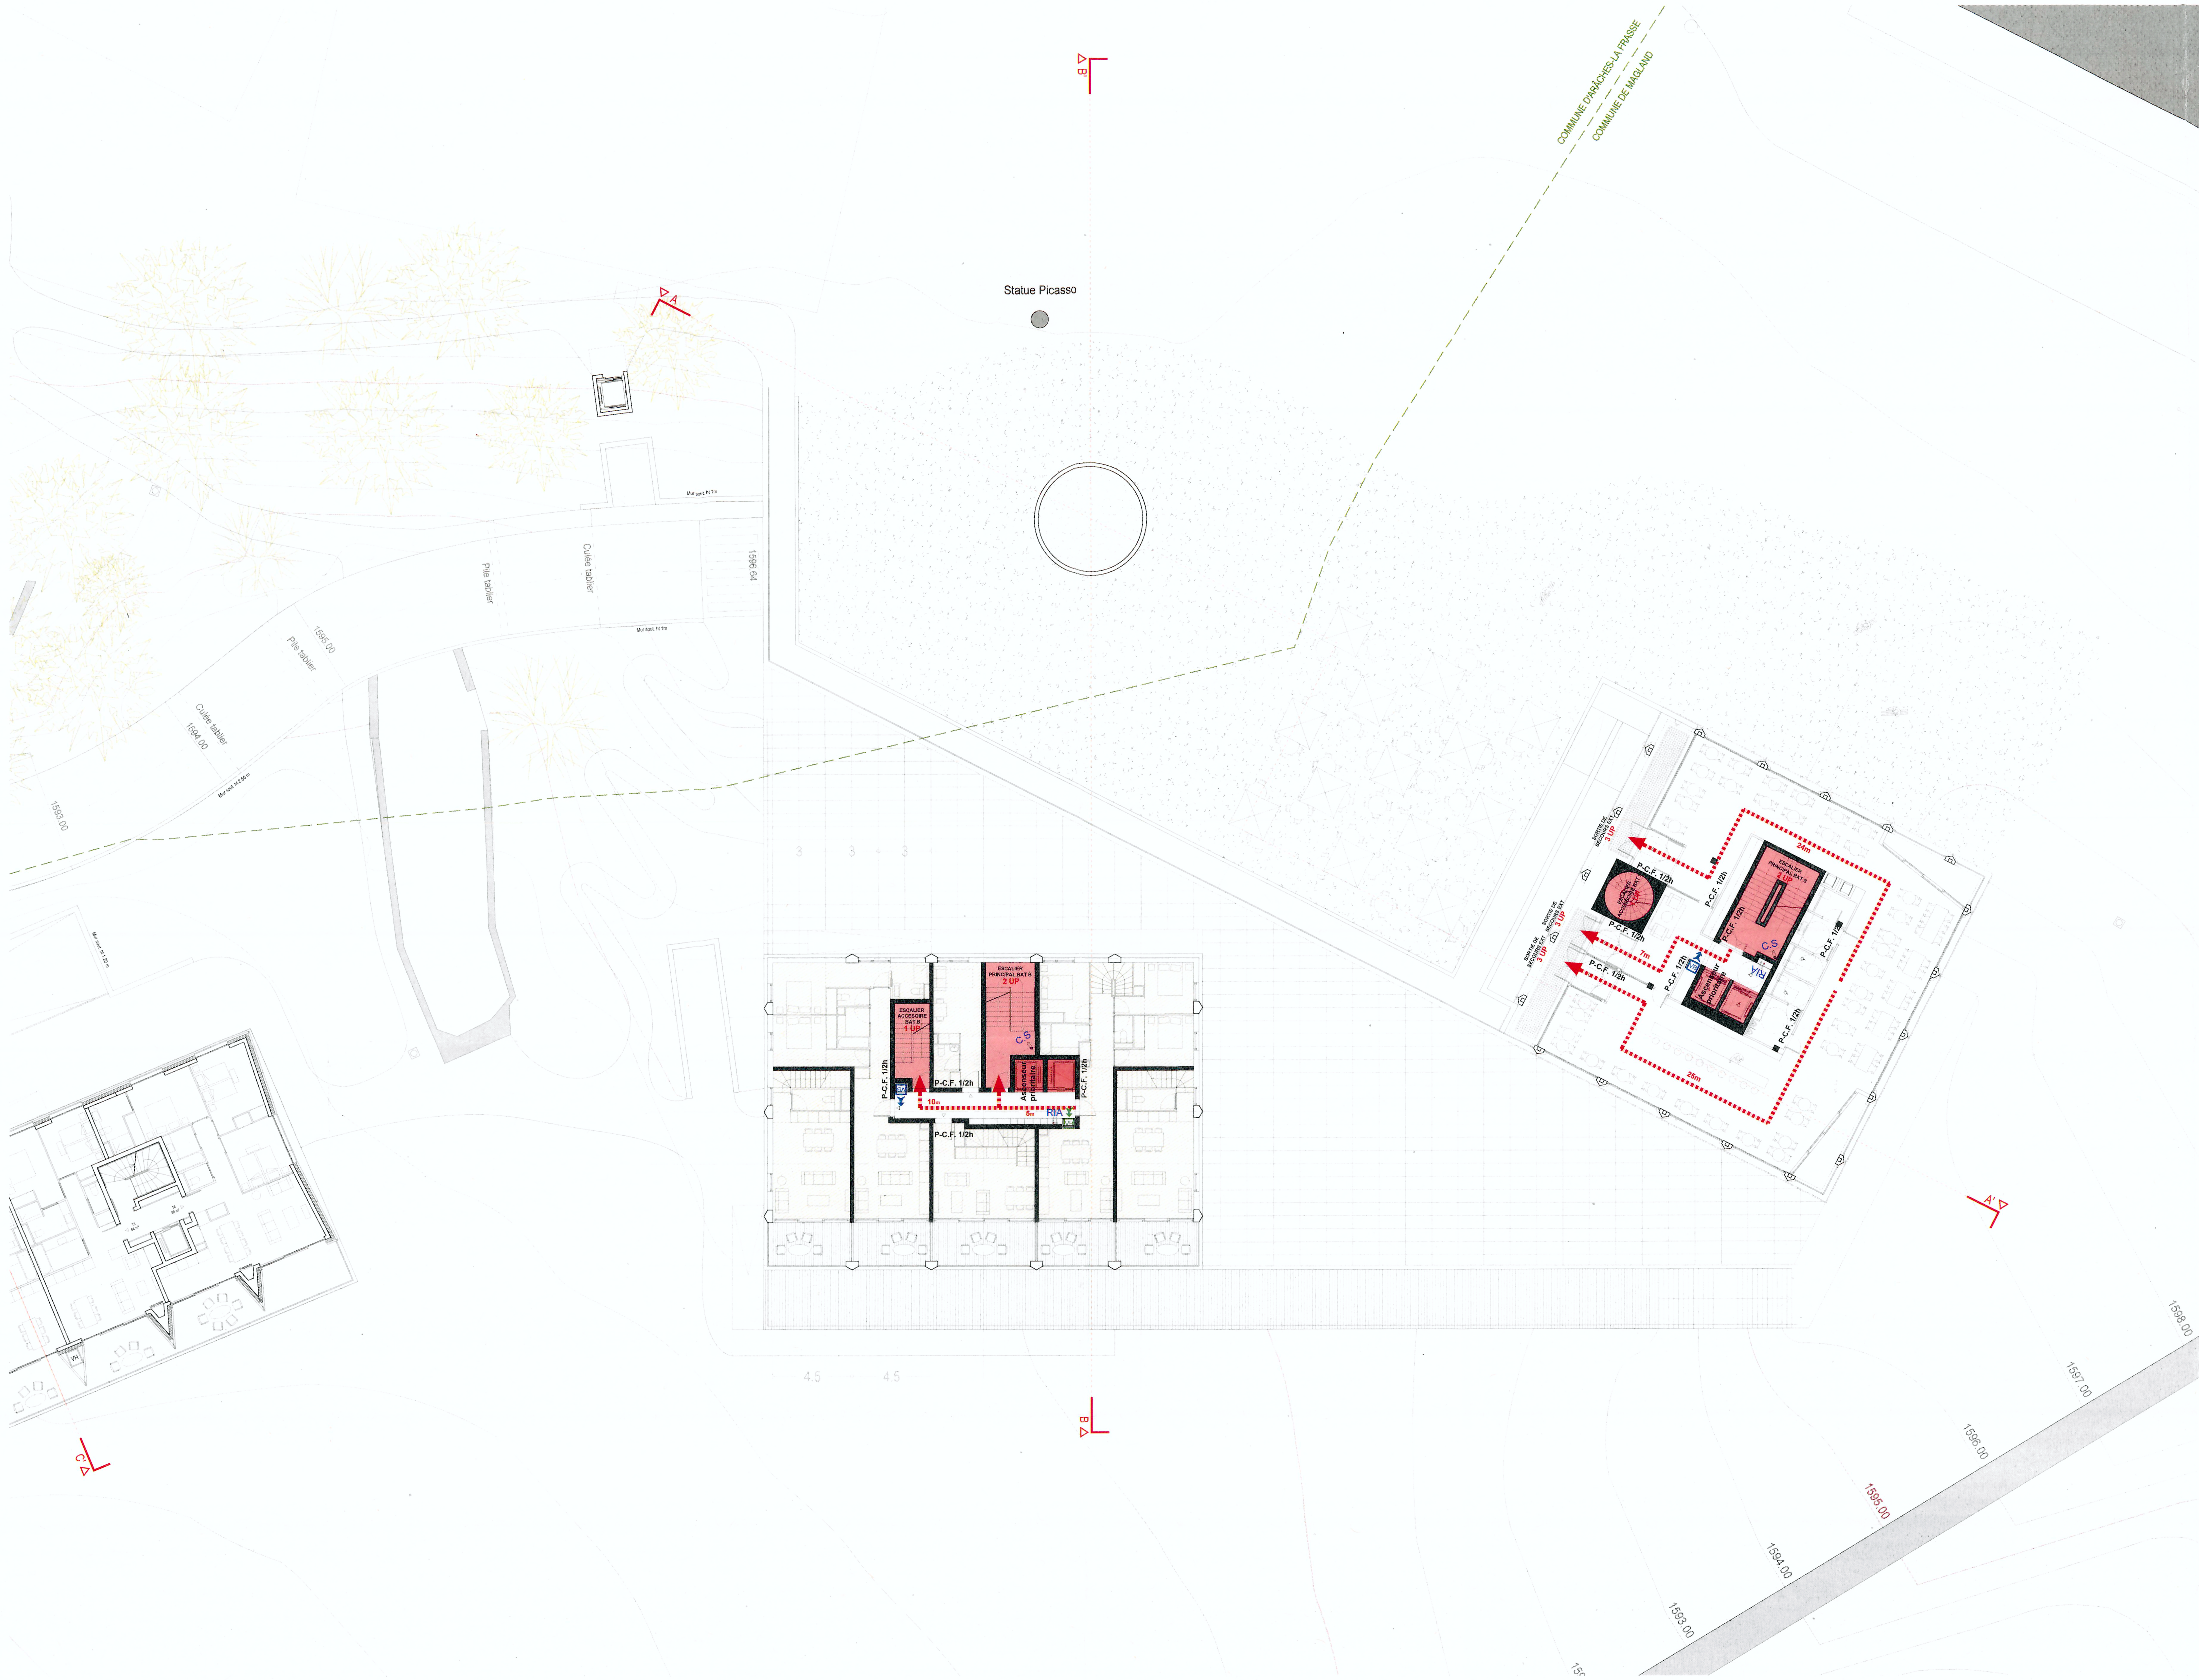


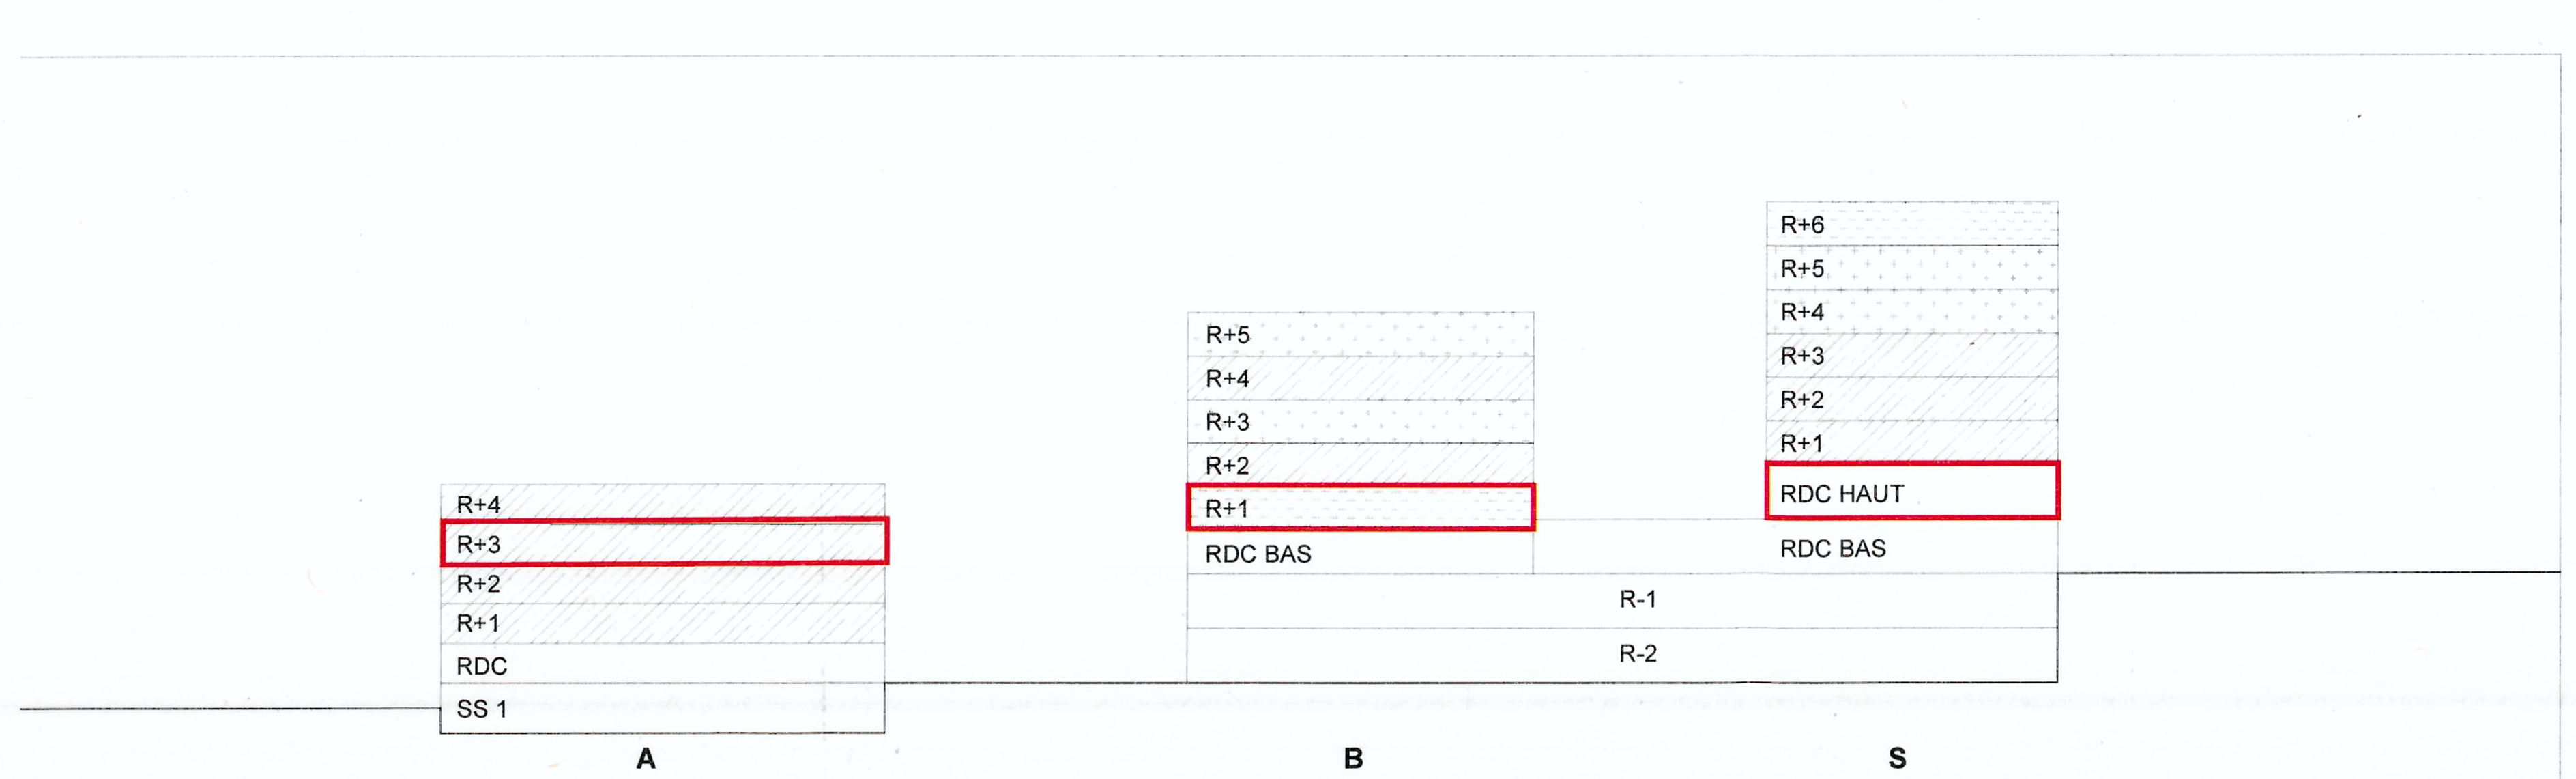


## LEGENDE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.F. 1/2h | | DEGAGEMENT OBLIGATOIRE distance à parcourir vers exterieur | | AIR NEUF DE DESENFUMAGE | | SORTIES DE SECOURS (unité de passage) | 2 UP |
| C.F. 1h | | CIRCULATIONS VERTICALES | | EXTRACTION DESENFUMAGE | | PORTES COUPE-FEU PARE-FLAMME | P-C.F. 1/2h P-P.F. 1/2h |
| S.F. / C.F. 2h | | BAC A SABLE 100L | | COLONNE SECHE (esc encloisonné) | | LOCAUX SOMMEIL | |
| S.F. / C.F.1h1/2 | | | | EXTINCTEUR | EXT | LOCAUX A RISQUE | |
| LIMITE COMPARTIMENT | | | | DETECTEUR INCENDIE | | ERP TYPE R ISOLE | |
| ACCES POMPIER | AP | | | RIA DN 19/6 | | | |

## NOTA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SYSTEME DE SECURITE INCENDIE : CATEGORIE A | TYPE : O,N,X,M,R,PS<br>3ème CATEGORIE | DEGRE DE STABILITE AU FEU exigé pour la structure du bâtiment | BATIMENT : dalles CF 1h, murs CF 1h<br>GARAGE : structure bat. CF 1h30, dalles Inter. CF 1h30, dalles Haute CF 2h | DIMENSION DES PORTES<br>CHAMBRE ET APPART<br>-portes palières 93/204 cm PF avec ferme porte<br>-portes gaines et placards techniques coupe feu 1/2 h |

## MESURES COMPENSATOIRES

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS | COLONNE SECHE | FACADES | SORTIES |
| Désenfumage mécanique des circulations pour laquelle la règle des 10 m est respectée bien que non obligatoire réglementairement | Généralisation des colonnes sèches à l'ensemble de l'ERP Type O, X, N et M | Toutes les façades de l'ERP respectent la règle du C+D | RDC Haut : 4UP exigées / 11UP prévues / +175%<br>RDC Bas : 8UP exigées / 15UP prévues / +87%<br>R-1 : 3UP exigées / 10UP prévues / +233%<br>R-2 : 4UP exigées / 8UP prévues / +100% |
| **5** | **6** | **7** | |
| ASCENSEURS | MOYENS D'EXTINCTION | SSI | |
| 3 ascenseurs prioritaires :<br>1 pour le Bâtiment S<br>1 pour le Bâtiment B<br>1 pour le Parking | Installation de RIA DN 19/6 aux abords des deux escaliers principaux | SSI de catégorie A étendue à l'ensemble de l'ERP O, X, N et M | |

**CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE HOTELIER FLAINE FRONT DE NEIGE EST**
FLAINE (74300)

MAÎTRISE D'OUVRAGE


**MGM CONSTRUCTEUR**
Allée du Pamelan ZAC de la Bouvarde
BP 20059 - Metz Tessy
74373 PRIGNY CEDEX
tel : 04 50 78 40 80
mail : dg@mgm-groupe.com

**BUREAU DE CONTROLE : SOCOTEC ANNECY**
16 Route du Nanfray 74960 Cran Gevrier
tel : 04 50 52 21 34
mail : flavien.vrecq@socotec.com

**SAS MCM**
Allée du Parmelan
ZAC de la Bouvarde-BP 20059
74373 PRINGY cedex
N° Siret 331 735 266 00263


24 JUIL. 2018

MAÎTRISE D'OEUVRE


**ARCHITECTE : R ARCHITECTURE**
145, rue de Belleville 75019 PARIS
tel : 01 55 28 68 30
mail : fdn@r-architecture.com

SARL RELIER ARCHITECTURE
145, RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS
BUREAU +33(0)1 55 28 68 30
521 030 074 RCS PARIS - APE 7111Z
AGENCE@R-ARCHITECTURE.COM

**BET FLUIDES THERMIQUE : ALPES FLUIDES**
151 rue Cassin 73200 ALBERTVILLE
tel : 04 79 10 06 09
mail : am@alpes-fluides.fr

**BET ENVIRONNEMENT : SAGE ENVIRONNEMENT**
12 avenue du Pré de Challes P.A.E des Glaisins 74940 ANNECY-LE-VIEUX
tel : 04 50 64 06 14
mail : richard.fontaniere@sage-environnement.fr

**BET STRUCTURE : SECOBA CHAMBERY**
30 allée Albert Sylvestre 73000 CHAMBERY
tel : 04 79 68 27 60
mail : laurent.decrock@secoba.fr


VU pour être annexé à mon arrêté n° 74159 18 0021 01 M
18 OCT 2018
Le Maire,

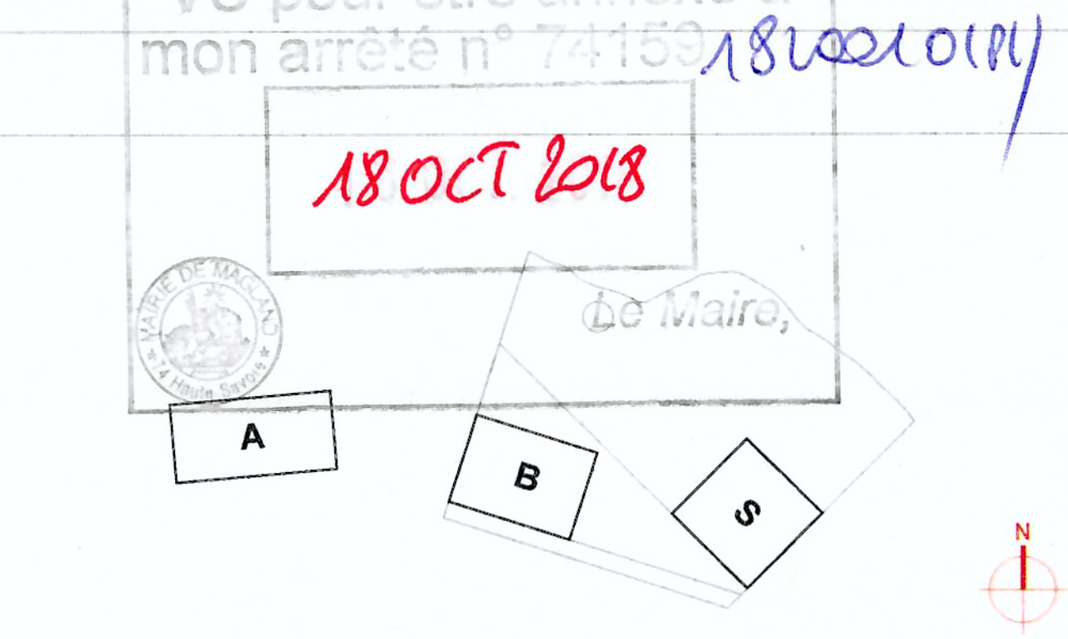

# PLAN DE SECURITE
# SOCLE RDC HAUT B1 S0H

13 juillet 2018

| ARCHI | FDN | PC | PL | 1/200 | A | PC40.K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMETTEUR | PROJET | PHASE | TYPE | ECHELLE | INDICE | N° DE SERIE |